


CISTERNA ACQUA ORIZZONTALE CILINDRICA CON PIEDI DI APPOGGIO PESANTE DA 300 A 5000 LITRI

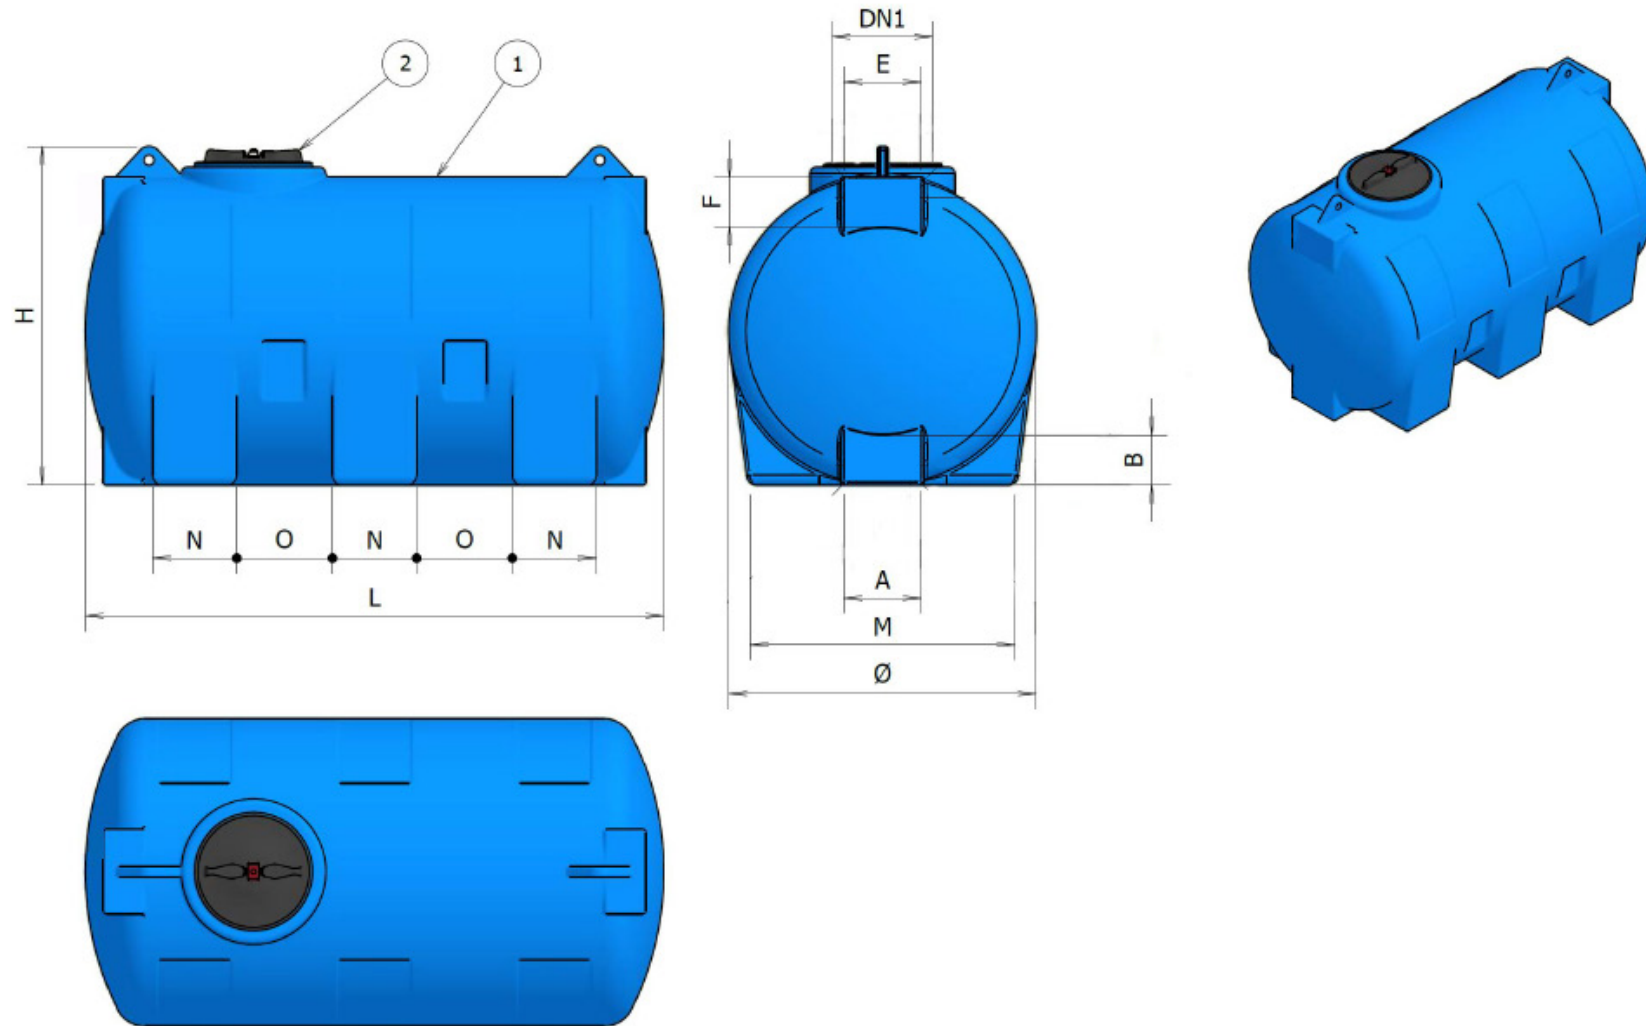

Dati dimensionali

Ratings data sheet


	CODICE CODE	SEPAU01	SEPAU02	SEPAU03	SEPAU04	SEPAU05	SEPAU06	SEPAU07	SEPAU08
	Capacità Capacity (lt.)	300	500	750	1000	1500	2000	3000	5000
∅	Diametro Diameter (mm)	625	720	820	915	1155	1300	1450	1740
H	Altezza Height (mm)	705	800	900	1005	1255	1400	1550	1840
L	Lunghezza Length (mm)	1100	1500	1580	1720	1630	1700	2000	2310
A	Larghezza nicchia inferiore Lower niche width (mm)	200	200	200	250	250	250	250	280
B	Altezza nicchia inferiore Lower niche height (mm)	120	150	150	150	200	200	200	200
E	Larghezza nicchia superiore Upper niche width (mm)	200	200	200	250	250	250	250	280
F	Altezza nicchia superiore Upper niche height (mm)	120	150	150	150	200	200	200	200
M	Larghezza gamba Leg width (mm)	550	630	720	800	1015	1140	1270	1525
N	Lunghezza gamba Leg length (mm)	160	220	250	250	220	220	280	310
O	Distanza tra le gambe Distance between legs (mm)	175	265	240	285	240	240	265	320
DN1	Diametro foro d'ispezione Inspection hole diameter (mm)	200	300	300	300	400	400	400	400

Tabella materiali

Part list

POS.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	QUANTITÀ QUANTITY	RICAMBI SPARE PARTS
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene *Multiple tank side by side installation*

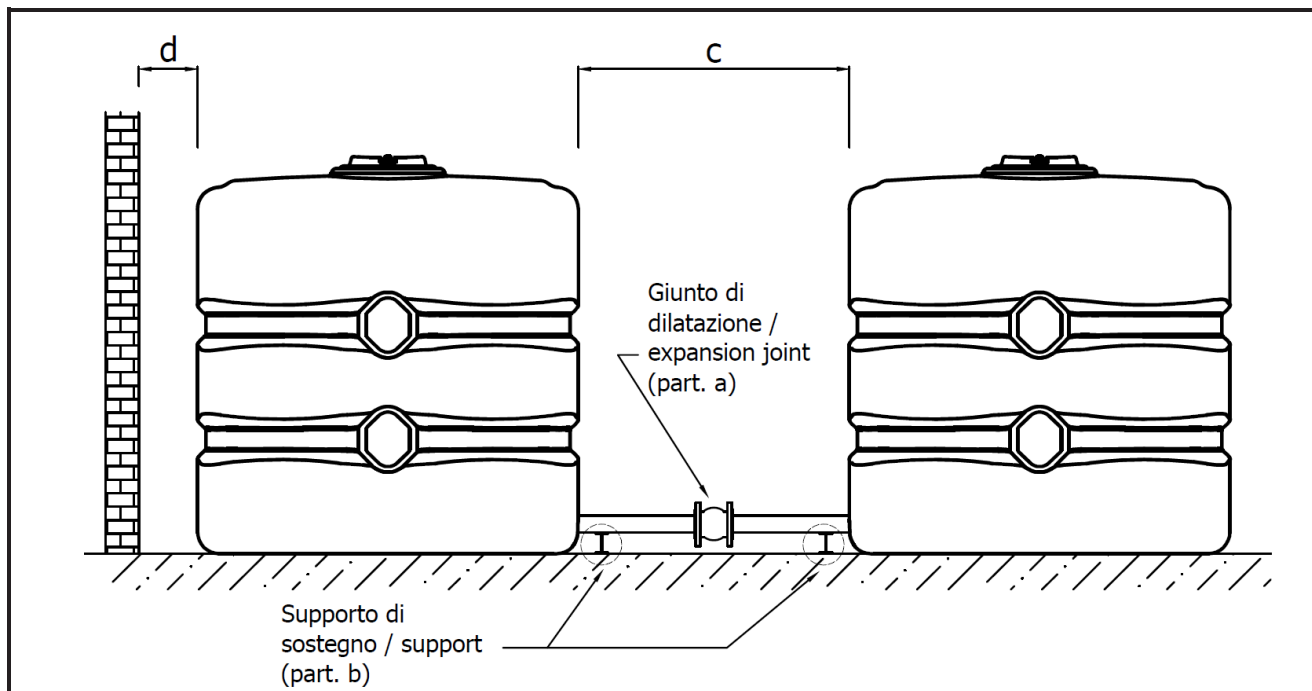

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).