
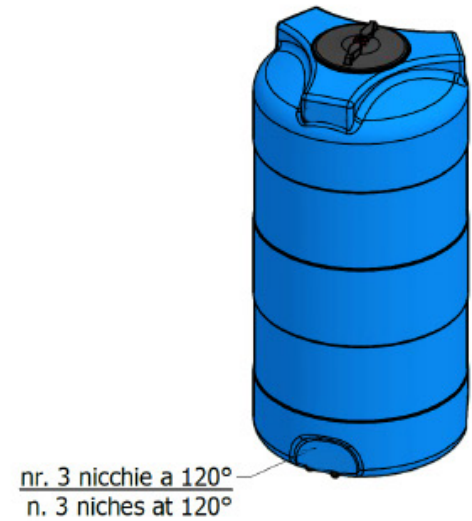


SERBATOIO ACQUA VERTICALE CILINDRICO DA 300 A 13000 LITRI

CODICI:


SEPAX01 ; SEPAX02
SEPAX03; SEPAX04

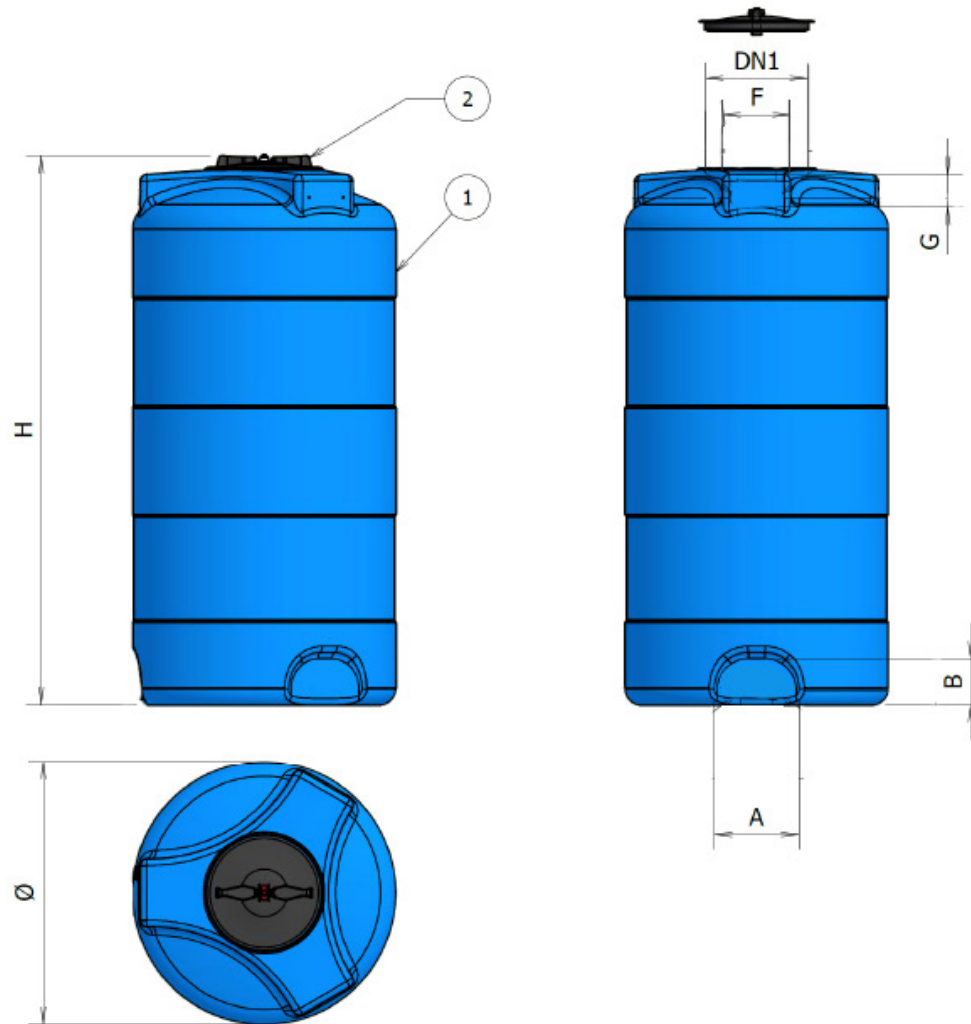

SERBATOIO ACQUA VERTICALE CILINDRICO DA 300 A 13000 LITRI


CODICI:

SEPAX05 ; SEPAX06
SEPAX07; SEPAX08

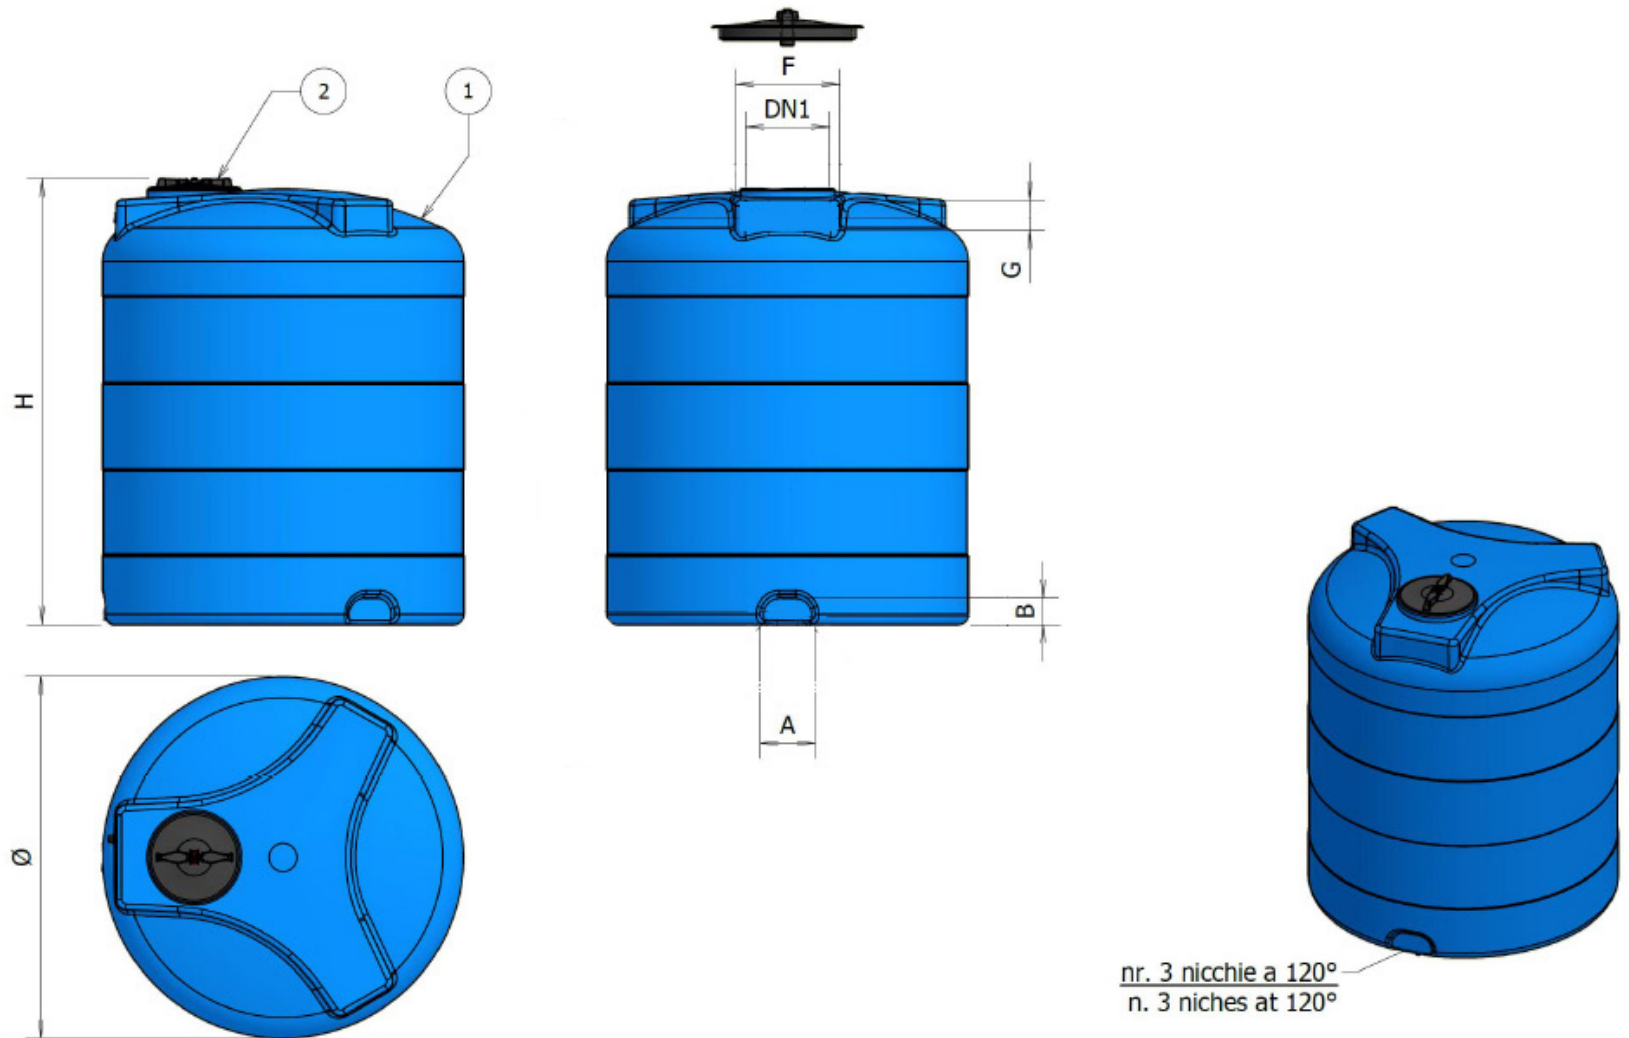

SERBATOIO ACQUA VERTICALE CILINDRICO DA 300 A 13000 LITRI

CODICI:
SEPAX09 ; SEPAX10

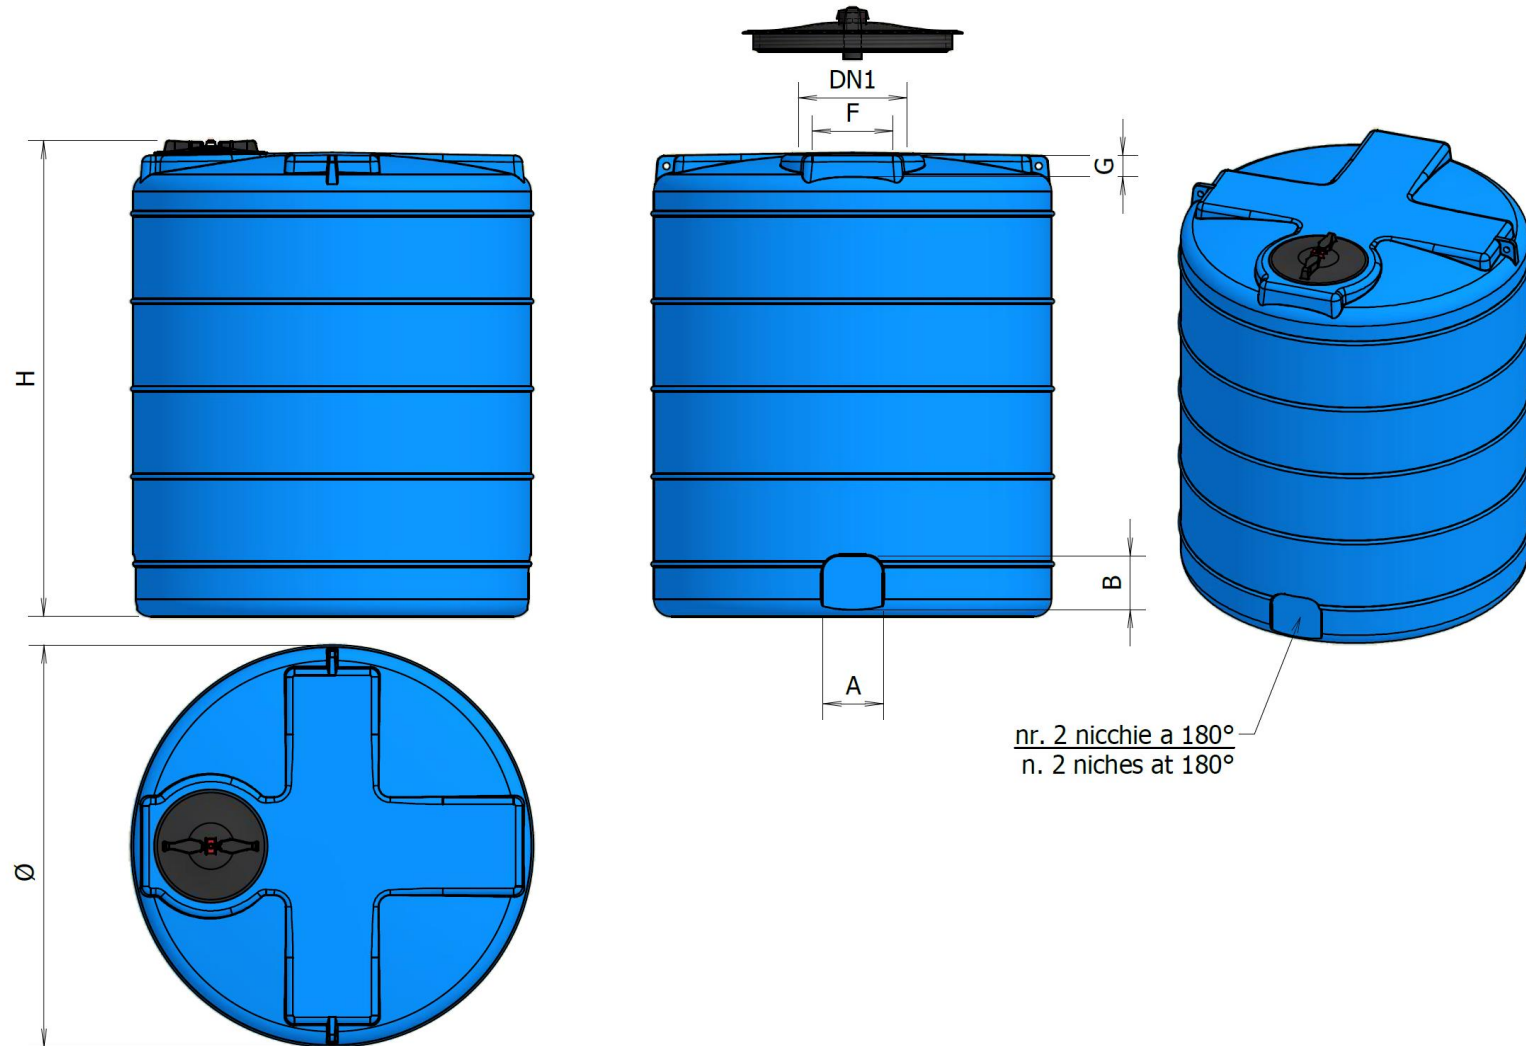

Dati dimensionali Ratings data sheet


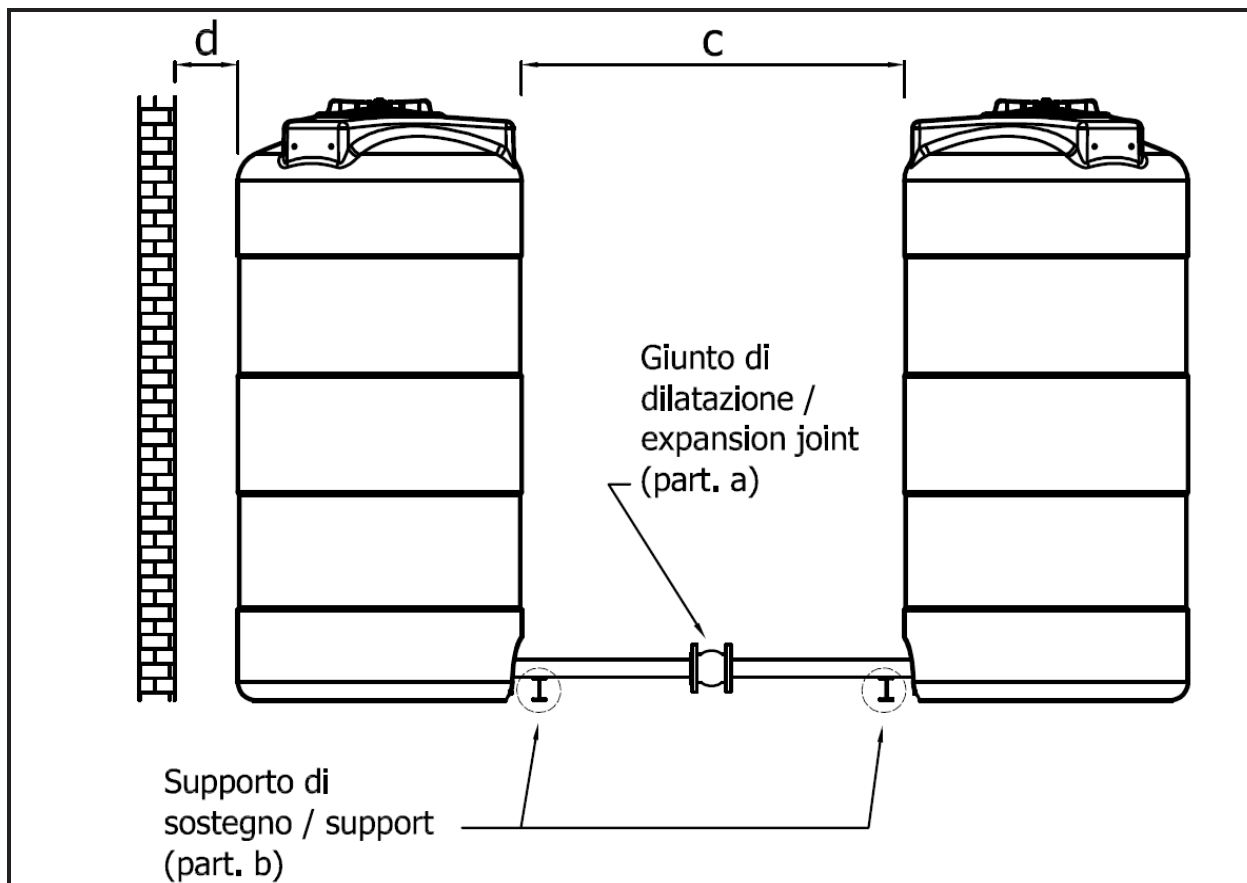
	CODICE CODE	SEPAX01	SEPAX02	SEPAX03	SEPAX04	SEPAX05	SEPAX06	SEPAX07	SEPAX08	SEPAX09	SEPAX10
	Capacità Capacity (lt.)	300	500	750	1000	1500	2000	3000	5000	10000	13000
Ø	Diametro Diameter (mm)	630	700	790	790	1060	1130	1450	1790	2300	2300
H	Altezza Height (mm)	1170	1460	1680	2180	1920	2015	2050	2210	2650	3400
A	Larghezza nicchia inferiore Lower niche width (mm)	200	200	220	220	240	240	240	280	350	350
B	Altezza nicchia inferiore Lower niche height (mm)	120	120	120	120	130	130	130	150	300	300
F	Larghezza nicchia superiore Upper niche width (mm)	255	255	255	255	450	530	570	605	550	550
G	Altezza nicchia superiore Upper niche height (mm)	95	95	105	105	110	110	170	170	200	200
DN1	Diametro foro d'ispezione Inspection hole diameter (mm)	300	300	300	300	300	400	400	400	600	600

Tabella materiali Part list

POS.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	QUANTITÀ QUANTITY	RICAMBI SPARE PARTS
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene *Multiple tank side by side installation*



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).